



## AUTORISATION D'EMPLOI N°0056E2023

### Identification du fabricant

Nom ou raison sociale	EDIEL EL ACHOUR
Adresse :	B.P N° 03 EL ACHOUR ALGER – Algérie
N° tél / N° fax :	Tel : 0770 89 49 03
Email :	<a href="mailto:bev.soumeaya@gmail.com">bev.soumeaya@gmail.com</a>

- Vu l'autorisation d'emploi N° 0039E2018 délivrée en date du 24/06/2018 par la CAEMEG (PV de réunion N°02/CARAMEG/2018 du 24/06/2018)
- Vu le comportement satisfaisant en exploitation durant les quatre (04) dernières années de mise en exploitation du matériel ci-dessous désigné.

La Commission (PV de la CAEMEG N° 01/2023 du 17/01/2023) a reconduit l'autorisation d'emploi pour une durée de quatre (04) années pour l'utilisation, sur les réseaux de distribution d'Electricité, du matériel suivant :

### Identification du matériel

Désignation	Poste préfabriqué Métallique, 10kV
Normes ou spécifications	Spécification technique
Type ou référence	PKM-DF12
Fabricant	EDIEL EL ACHOUR
Unité de production	B.P N° 03 EL ACHOUR Alger – Algérie

- Le fabricant demeure seul responsable du maintien des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle.
- Cette autorisation ne soustrait pas le fabricant des essais contractuels qui pourraient être demandés par l'utilisateur, lors de la réception ou à la livraison du matériel fourni à ce dernier.
- La présente autorisation ne donne aucun droit, à son titulaire, au bénéfice d'une quelconque part de marché, pour ce type de matériel, auprès des filiales du groupe Sonelgaz. Pour ce faire, le fabricant doit participer aux appels d'offres lancés par ces dernières ou toutes autres dispositions conformes à la réglementation des marchés en vigueur.
- En outre, deux absences successives de participation du fabricant aux appels d'offres, lorsqu'il est sollicité par les filiales du groupe Sonelgaz, entraîneront le retrait automatique de cette autorisation, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le fabricant.

Date d'effet : 17/01/2023

Date d'expiration : 16/01/2027

Le Directeur Qualification et Laboratoires




1/3

**Fiche technique jointe à l'autorisation d'emploi N° 0056E2023 du 17 janvier 2023**  
**Poste HTA/BT 10kV préfabriqué métallique avec couloir de manœuvres, 10kV destiné à une**  
**utilisation provisoire (chantier, urgence), de fabrication EDIEL - Algérie**

Désignation	Caractéristiques du Poste
Référence	PKM-DF12
Norme de référence	CEI 62271-202
Dimension (mm) :	
Longueur	4075
Largeur	2490
Hauteur	2590
Surface nette au sol (m <sup>2</sup> )	10.14
Poids (transfo inclus)(Tonnes)	4.16
Matériau du toit	Acier peint en poudre époxy spécial de couleur beige
Matériau façades	Acier peint en poudre époxy spécial de couleur beige
Bac de rétention d'huile	Métallique, capacité 600L
Accès au transformateur	Porte verrouillée par serrure avec cellule protection transformateur
Ventilation	Naturelle pour une température ambiante de 50 C°
Tableau moyenne tension	DF12 EDIEL
Tableau BT TUR ou disjoncteur BT (livraison)	TUR 1200 A / 8 Départs BT ou disjoncteur BT
Transformateur	Jusqu'à 1000 kVA (DP)
Tableau RTU	Emplacement dans le compartiment HTA/BT
Indicateur de défauts HTA	Voyant lumineux visible de l'extérieur
Câbles de liaison transfo	HTA & BT unipolaire, raccordement transfo par bornes HTA embrochables interchangeable avec bornes porcelaine
Degré de protection IP :	
Compartiment HTA/BT	54
Compartiment transformateur	33
Classe thermique de l'enveloppe	10K
Tenue aux impacts IK	IK10
Peinture	Poudre thermodurcissable Quartz satiné givré moucheté 1200h de tenue au brouillard salin ISO 7253
Isolation thermique du toit	Double paroi métallique rempli de polyuréthane
Affiches normalisées	Soins aux électrisés, avertissement danger, identification poste

Photo jointe à l'autorisation d'emploi N° 0056E2023 du 17 janvier 2023  
Poste HTA/BT 10kV préfabriqué métallique avec couloir de manœuvres, 10kV destiné à une utilisation provisoire (chantier, urgence), de fabrication EDIEL - Algérie

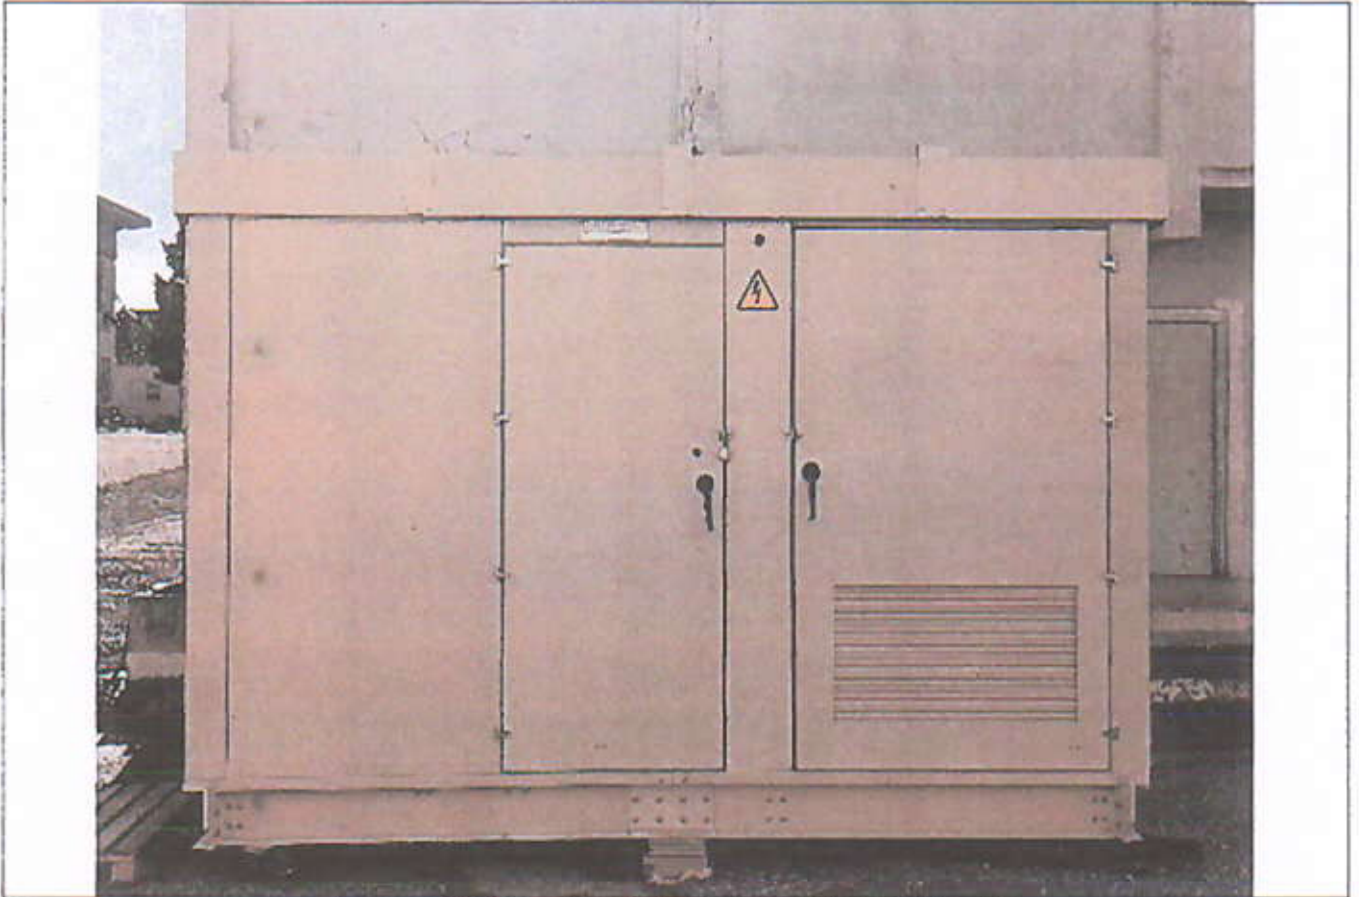

Poste métallique 10kV de fabrication EDIEL EL ACHOUR